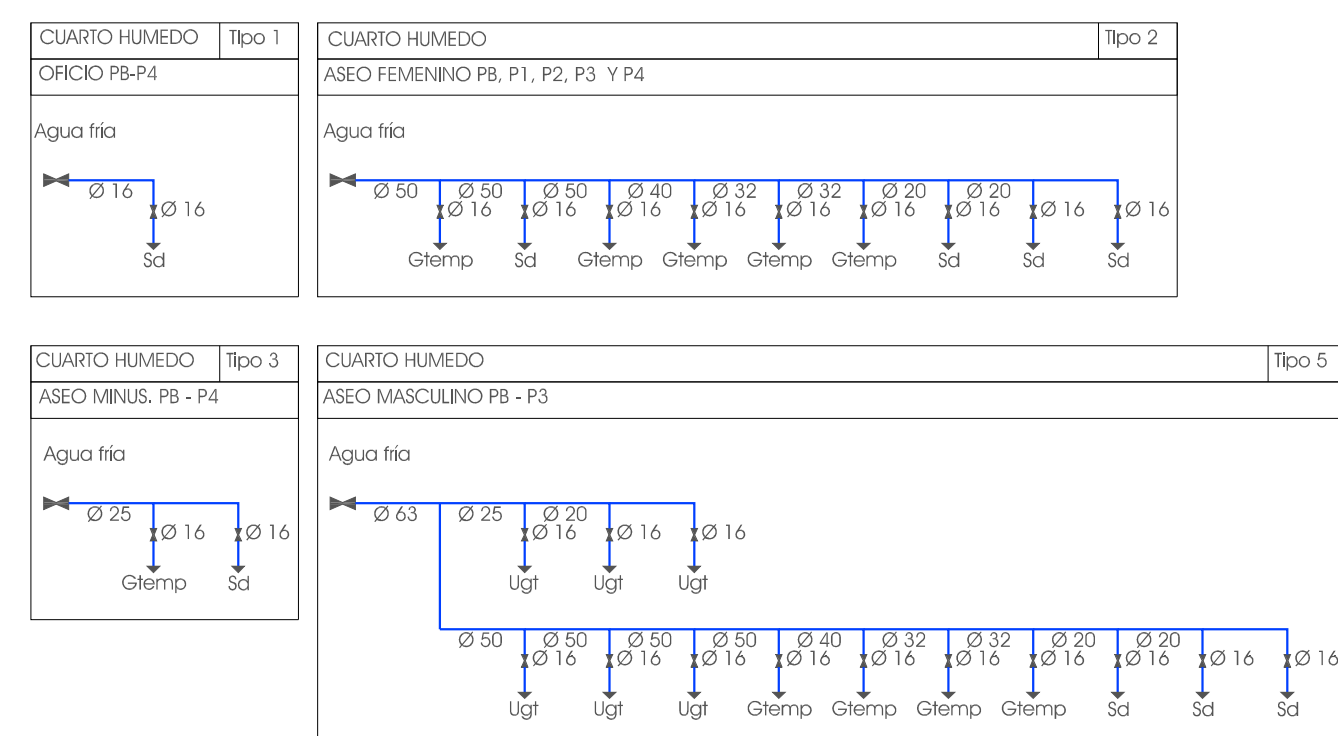




PLANTA BAJA



| LEYENDA   |  |
|---|--|
|    | Tubería de agua fría                     |
|    | Toma y llave de corte de acometida       |
|    | Preinstalación de contador               |
|    | Llave de abonado                         |
|   | Llave de local húmedo                    |
|  | Consumo de agua fría                     |
|  | Tubería ascendente                       |
|  | Arqueta de paso o de registro sin llaves |
|  | Válvula limitadora de presión            |

| DIAMETROS UTILIZADOS EN LA INSTALACION INTERIOR  |       |
|--|-------|
| Inodoro con cisterna (Sd)                        | 16 mm |
| Lavabo con grifo temporizado (agua fría) (Gtemp) | 16 mm |
| Urinalo con grifo temporizado (Ugt)              | 16 mm |

| MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS |  |
|---|--|
| Acometida general (1)                   | Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2   |
| Alimentación                            | Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2   |
| Instalación interior                    | Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 |

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE  
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

|            |                             |          |   |
|------------|-----------------------------|----------|---|
| Situación: | C/ Virgen de la Cabeza nº 2 | Plano nº | Σ |
|            |                             | [AA-]    | α |

Promotor:  Fecha: Enero 2013



Arquitectos

Juan López Maestro - Jesús Rincón González - Julián Moreno López

PLANTA BAJA, Abastecimiento de agua