


Informe Anual Sistema FV
Autoconsumo / Edificio A0

01/01/2025 - 31/12/2025



Campus Las Lagunillas S/N
230071 Jaén. Edificio A0

Balance energético

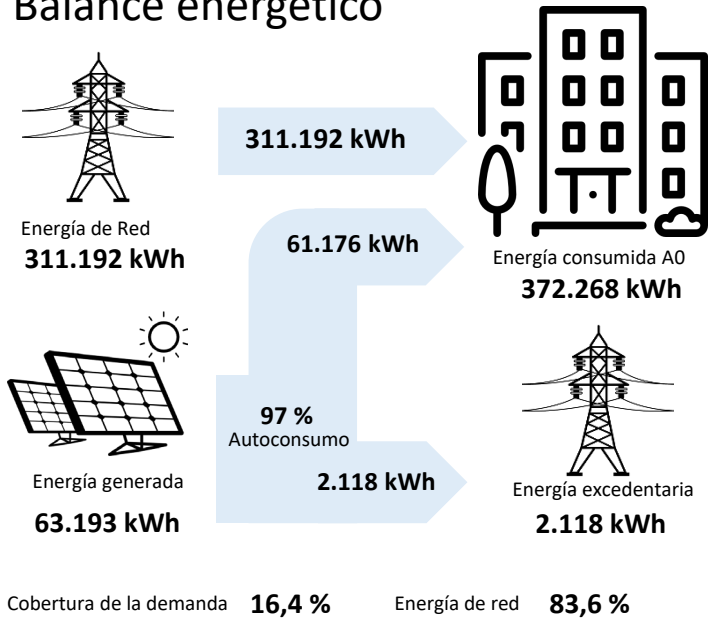

Día promedio


Consumo medio diario

1019 kWh


Generación media diaria

173 kWh

Autosuficiencia 16,4%

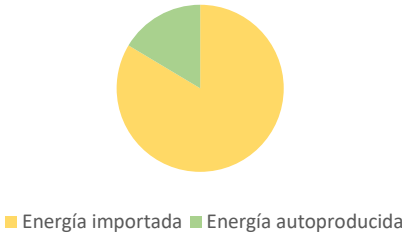

Evolución del consumo

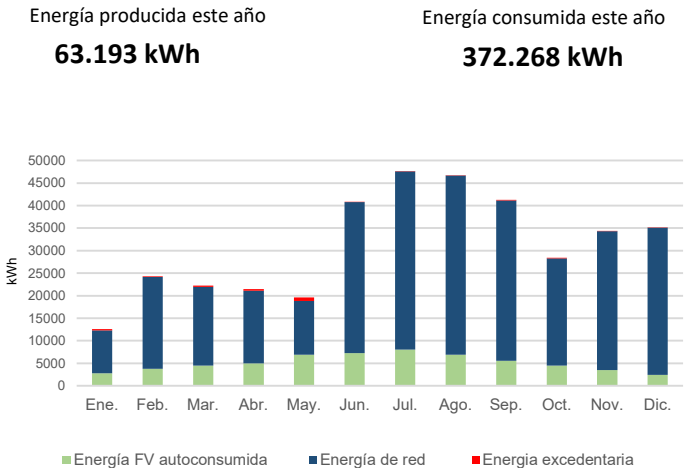

Resumen ejecutivo

Demanda de energía	372.268 kWh
Producción Fotovoltaica	63.193 kWh
Autoconsumo	61.176 kWh
Excedentes vertidos a red	2.118 kWh
Energía importada	311.192 kWh
Ratio de Autoconsumo	97%
Cobertura de la demanda	16,4%



Impacto medioambiental

Emisiones evitadas este año
20,8 tn/CO2 (2161 árboles)

Emisiones evitadas en el periodo
20,8 tn/CO2 (2161 árboles)