



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

		2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
I.MA04	Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2)	0,0217	0,0232	0,0199	0,0236	0,0214	0,0239	0,0235	0,0224	0,0251	0,0251	0,0246	0,0256
	Promedio del período	0,0230	0,0233	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235
	Tasa de variación interanual	-6,60%	16,94%	-15,77%	10,44%	-10,5%							
	Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq)	4.627	4.503	3.773	4.480	4.430	4.430	4.622	4.548	4.330	4.108	4.113	3.990

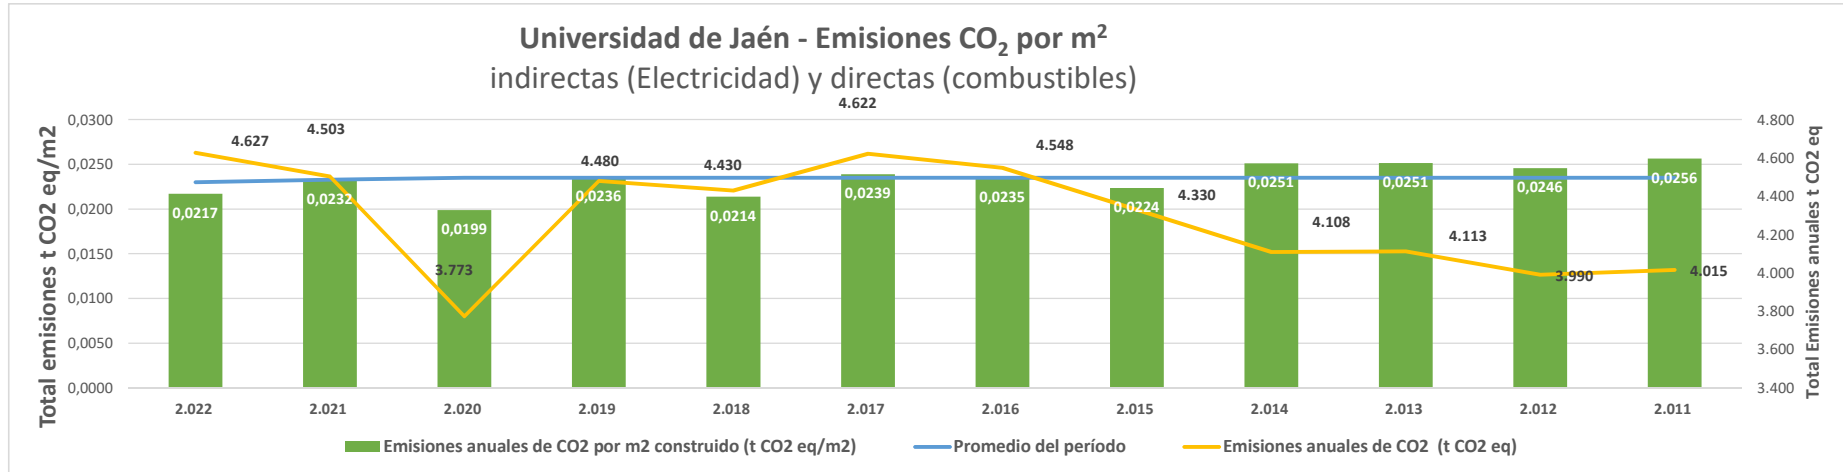


EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

		2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA07a	Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq)	2,863	2,811	2,344	2,795	2,834	2,982	3,090	2,910	2,810	2,835	2,692	2,500
	Valor emisiones promedio del período	2,827	2,810	2,779	2,868	2,831	2,831						
	Tasa de variación interanual	1,9%	20,0%	-16,1%	-1,4%	-5,0%							
	Número de Trabajadores tiempo completo	1.616	1.602	1.610	1.603	1.563	1.550	1.472	1.488	1.462	1.451	1.482	1.606
	Nº de trabajadros promedio del período	1.542	1.528	1.529	1.520	1.520							
Tasa de variación interanual nº trabajadores	0,9%	-0,5%	0,4%	2,6%	0,8%								
							5,3%	-1,1%	1,8%	0,8%	-2,1%	-7,7%	

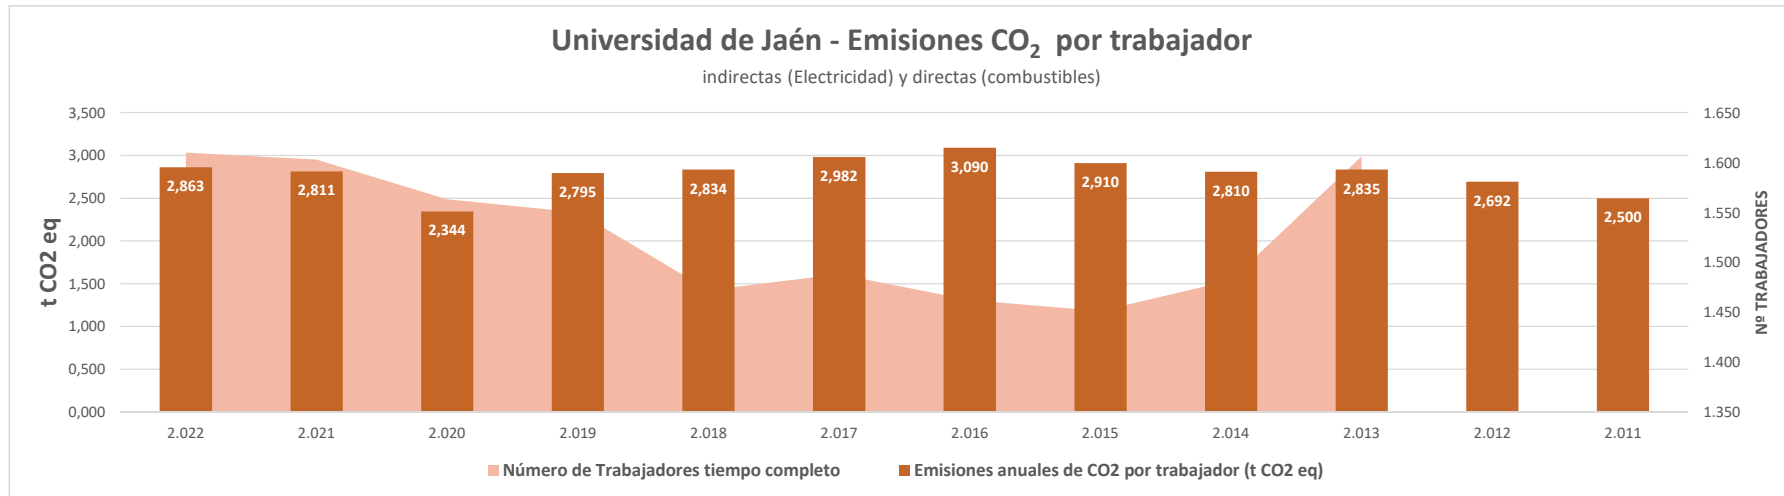


EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

	2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA07b												
Emissiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq)	0,281	0,280	0,232	0,266	0,261	0,268	0,280	0,267	0,243	0,234	0,220	0,212
<i>Promedio emisiones del período</i>	0,261	0,255	0,248	0,260	0,253	0,246	0,243					
Tasa de variación interanual	0,37%	20,63%	-12,67%	1,78%	-2,65%							
Usuarios del período	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
<i>Promedio usuarios del período</i>	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268							
<i>Tasa de variación del período</i>	2,4%	-1,1%	-3,6%	-0,6%	-1,6%							
<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	2,7%	19,6%	-16,2%	1,1%	-1,1%							

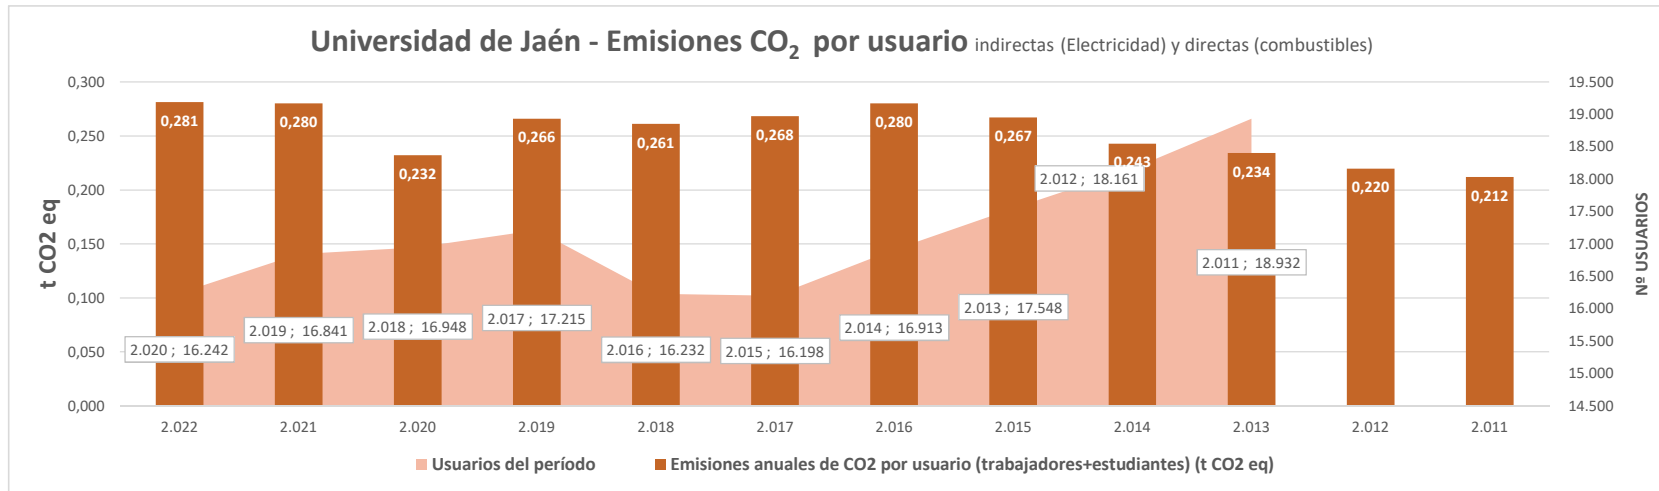


CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

	2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA10 Consumo de agua por m2 construido (litros/m2)	497,3	456,0	446,7	523,2	404,0	434,1	412,4	412,5	450,2	388,8	476,1	394,9
Promedio del período	443	440	434	426	426	426	426	426	426	426	426	426
Tasa de variación interanual	9,1%	2,1%	-14,6%	29,5%	-6,9%							
Pluviometría anual (litros/m2)	320,0	320,0	320,0	346,8	565,2	273,8	342,6	214,8	452,0	757,0	556,0	375,7
Consumo anual de agua (m3)	105.971	88.330	84.791	99.310	83.732	84.034	79.825	79.851	73.687	63.633	77.255	61.834

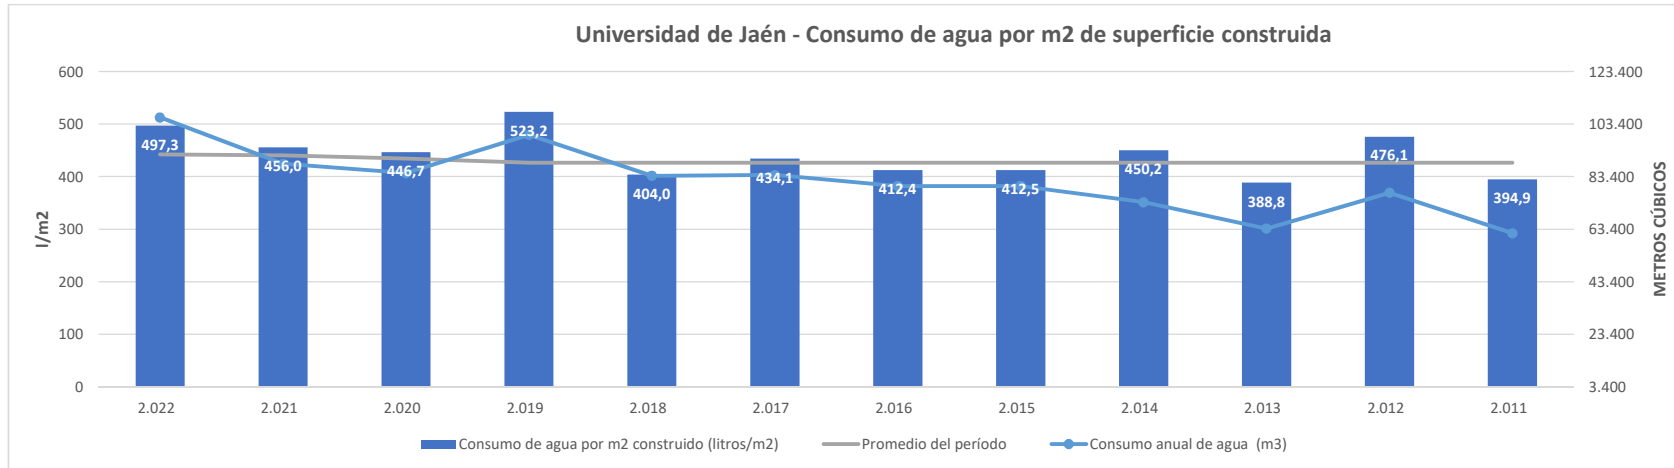


CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

	2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA11a												
Consumo de agua anual por trabajador (m3)	65,6	55,1	52,7	62,0	53,6	54,2	54,2	53,7	50,4	43,9	52,1	38,5
Promedio del período	55,7	53,3	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Tasa de variación interanual	18,93%	4,69%	-14,99%	15,65%	-1,19%	-0,02%	1,05%	6,47%	14,93%			
Trabajadores del período	1.616	1.602	1.610	1.603	1.563	1.550	1.472	1.488	1.462	1.451	1.482	1.606
Promedio del período	1.542	1.528	1.529	1.520	1.509	1.502	1.494	1.498	1.500			
Tasa de variación del período	0,9%	-0,5%	0,4%	2,6%	0,8%	5,3%	-1,1%	1,8%	0,8%			
Tasa de variación del período corregida con la variación del número de trabajadores	18,1%	5,2%	-15,4%	13,1%	-2,0%	-5,3%	2,1%	4,7%	14,2%			

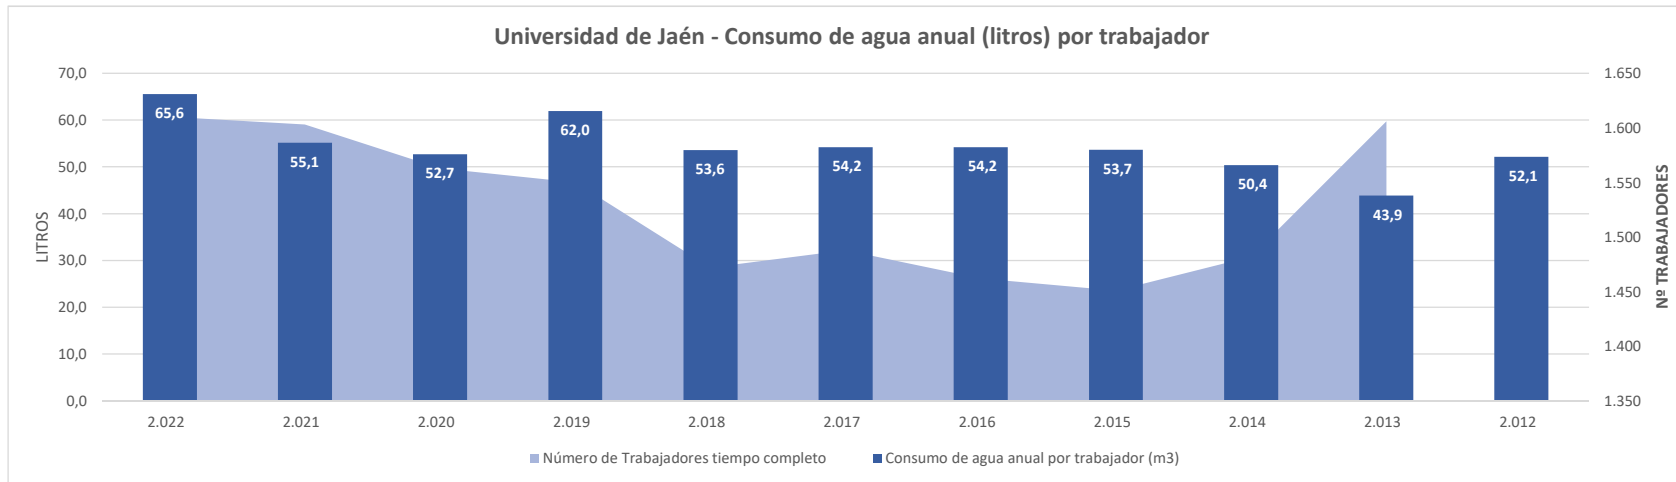

CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

		2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA11b	Consumo de agua anual por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	6.442	5.497	5.220	5.897	4.941	4.881	4.918	4.930	4.357	3.626	4.254	3.266
	<i>Promedio emisiones del período</i>	5.231	4.918	4.780	4.563	4.397							
	Tasa de variación interanual	17,21%	5,29%	-11,47%	19,36%	1,21%							
	Usuarios del período	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
	<i>Promedio usuarios del período</i>	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268							
	<i>Tasa de variación del período</i>	-6,3%	-11,5%	-14,2%	-11,0%	-10,5%							
	<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	10,9%	-6,2%	-25,7%	8,3%	-9,3%							

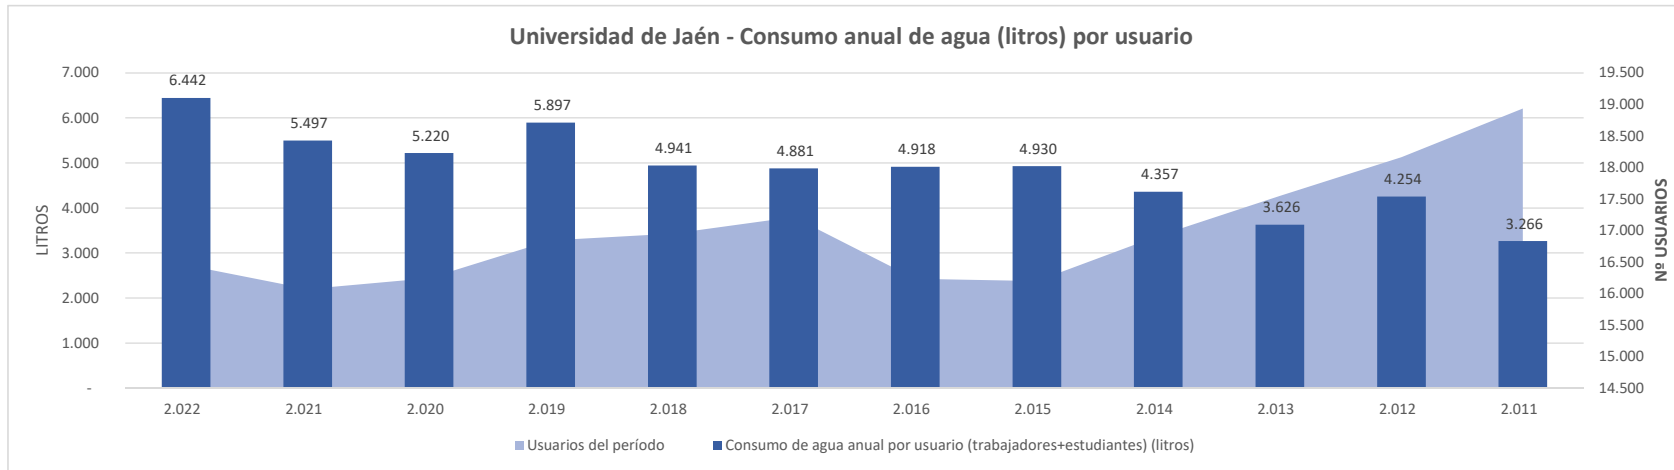

CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

		2.022	2.021	2.020	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA11b	Consumo de agua diario por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	17,7	15,1	14,3	16,2	13,5	13,4	13,5	13,5	11,9	9,9	11,7	8,9
	<i>Promedio emisiones del período</i>	13,9	13,3	12,7	12,5	12,0	11,8	11,6	11,2	10,6	10,2		
	Tasa de variación INTERANUAL	17,21%	5,29%	-11,47%	19,36%	1,21%	-0,74%	-0,24%	13,15%	20,15%	-14,76%		
	Usuarios del período	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
	<i>Promedio usuarios del período</i>	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268	17.314	17.331	17.550	17.889	18.214	18.547	18.932
	<i>Tasa de variación del período</i>	-6,3%	-11,5%	-14,2%	-11,0%	-10,5%	-9,1%	-14,3%	-14,4%	-10,7%	-7,3%	-4,1%	
	<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	10,9%	-6,2%	-25,7%	8,3%	-9,3%							

