



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL


		2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011	
MA04	Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2)	0,0213	0,0214	0,0239	0,0235	0,0224	0,0251	0,0251	0,0246	0,0256	
	Promedio del período	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	
	Tasa de variación interanual	-0,14%	-10,5%								
	Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq)	4.423	4.430	4.622	4.548	4.330	4.108	4.113	3.990	4.015	

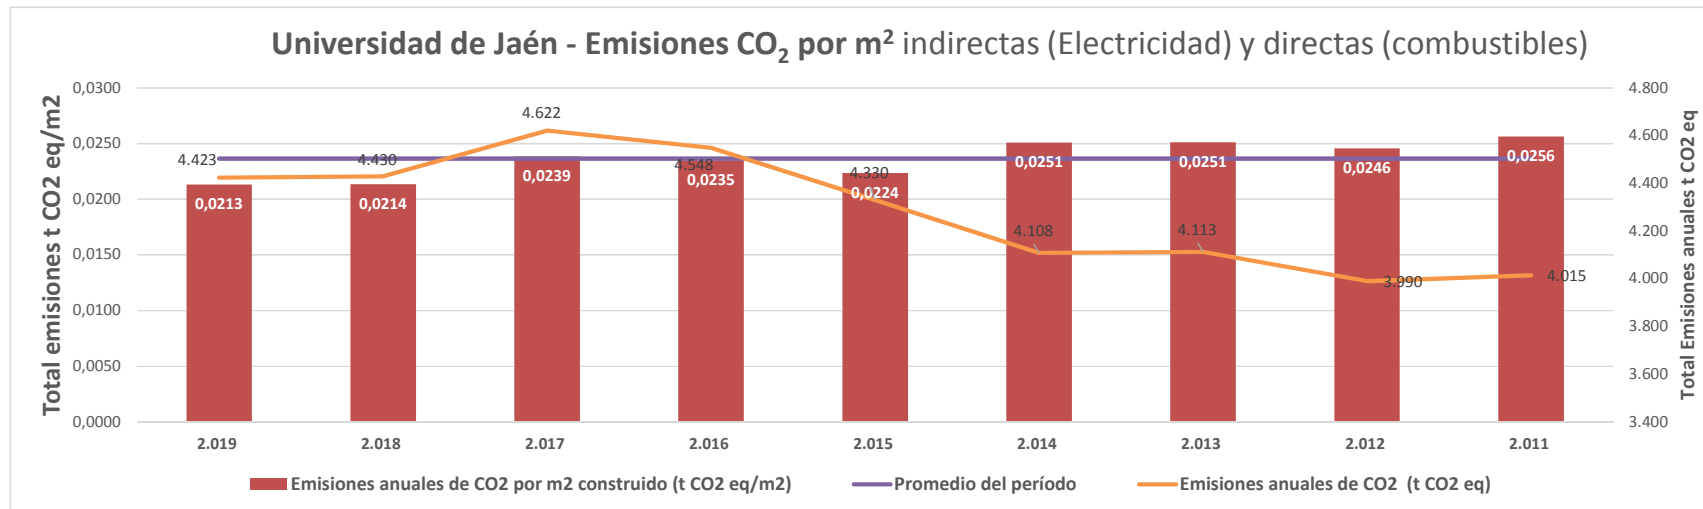

	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA07a Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq)	2,759	2,834	2,982	3,090	2,910	2,810	2,835	2,692	2,500
Valor emisiones promedio del período	2,864	2,831	2,831						
Tasa de variación interanual	-2,6%	-5,0%	-3,5%	6,2%	3,5%	-0,9%	5,3%	7,7%	
Número de Trabajadores tiempo completo	1.603	1.563	1.550	1.472	1.488	1.462	1.451	1.482	1.606
Nº de trabajadoes promedio del período	1.520	1.520							
Tasa de variación interanual nº trabajadores	2,6%	0,8%	5,3%	-1,1%	1,8%	0,8%	-2,1%	-7,7%	

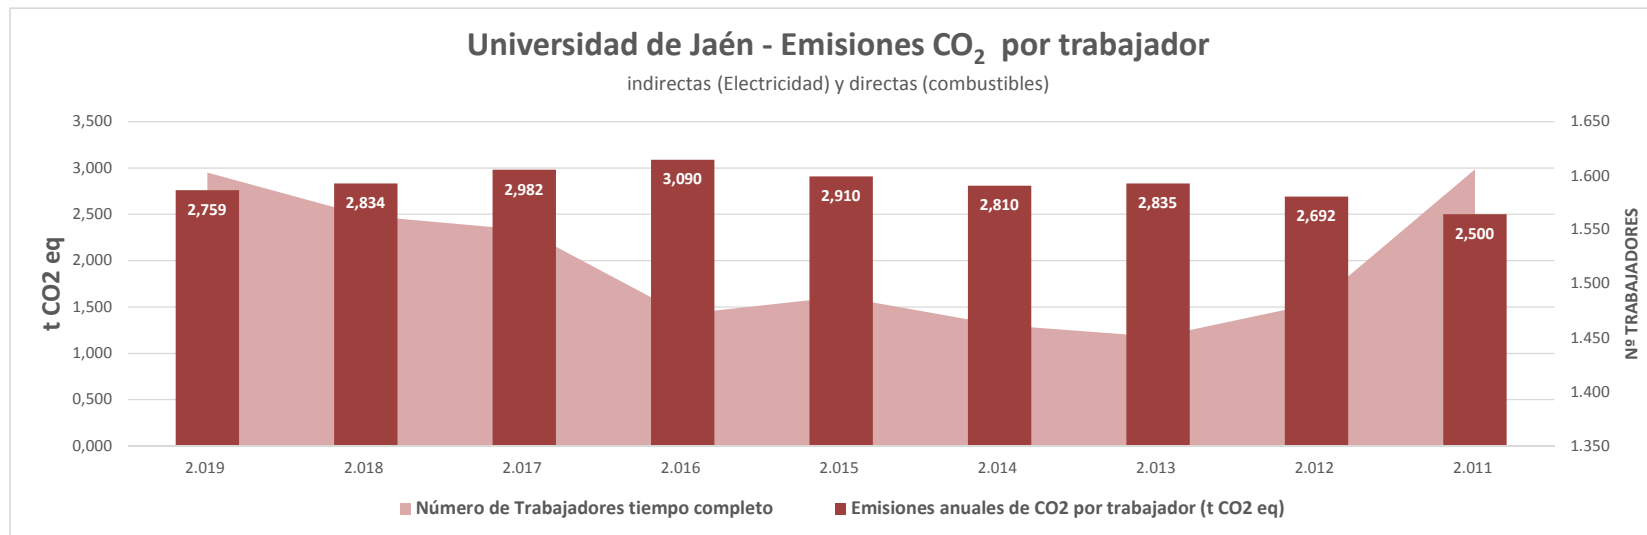


	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA07b Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq)	0,263	0,261	0,268	0,280	0,267	0,243	0,234	0,220	0,212
<i>Promedio emisiones del período</i>	0,260	0,253	0,246	0,243					
Tasa de variación interanual	0,50%	-2,65%							
Usuarios del período	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
<i>Promedio usuarios del período</i>	17.221	17.221							
<i>Tasa de variación del período</i>	-0,6%	-1,6%							
<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	-0,1%	-1,1%							

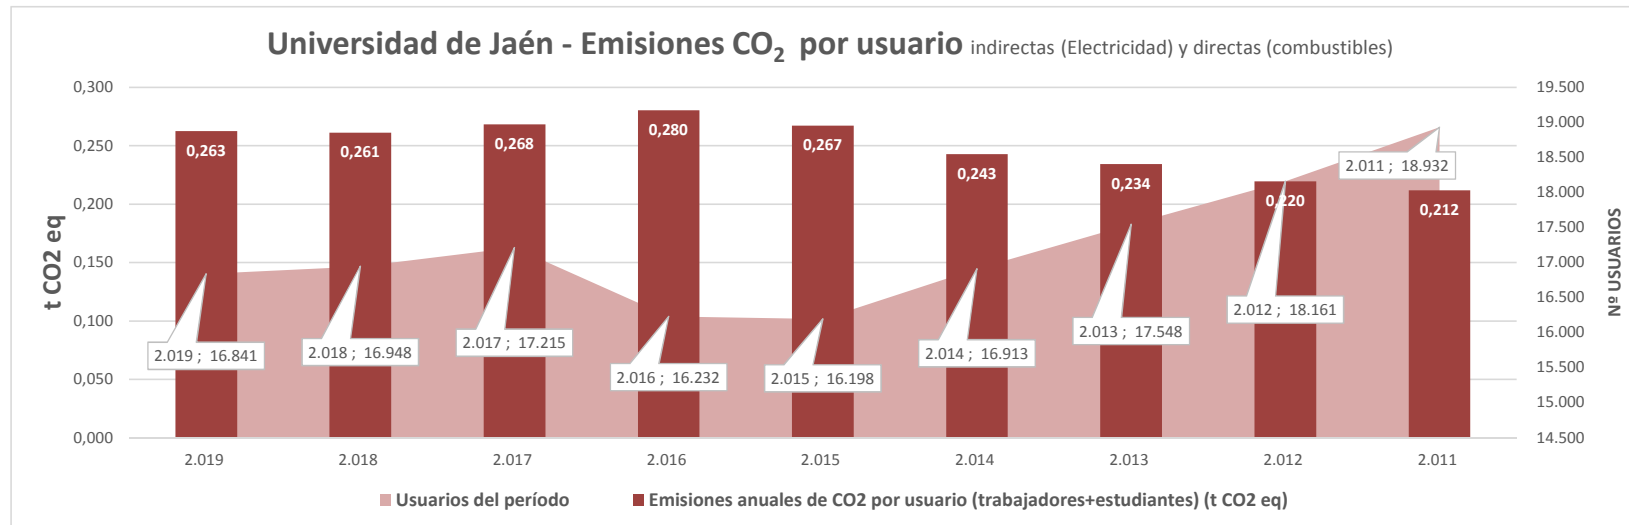


CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN


	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA10 Consumo de agua por m2 construido (litros/m2)	479,2	404,0	434,1	412,4	412,5	450,2	388,8	476,1	394,9
Promedio del período	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Tasa de variación interanual	18,6%	-6,9%							
Pluviometría anual (litros/m2)	346,8	565,2	273,8	342,6	214,8	452,0	757,0	556,0	375,7
Consumo anual de agua (m3)	99.310	83.732	84.034	79.825	79.851	73.687	63.633	77.255	61.834

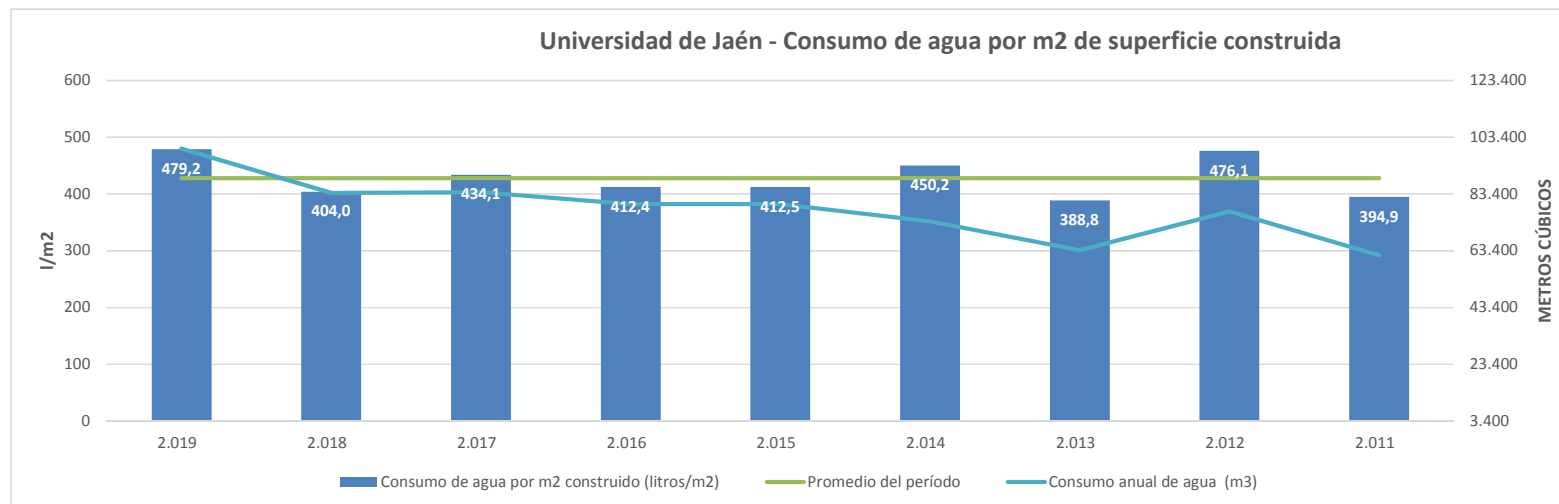

	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA11a Consumo de agua anual por trabajador (m3)	62,0	53,6	54,2	54,2	53,7	50,4	43,9	52,1	38,5
Promedio del período	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
Tasa de variación interanual	15,65%	-1,19%							
Trabajadores del período	1.603	1.563	1.550	1.472	1.488	1.462	1.451	1.482	1.606
Promedio del período	1.520	1.509							
Tasa de variación del período	2,6%	0,8%							
Tasa de variación del período corregida con la variación del número de trabajadores	13,1%	-2,0%							

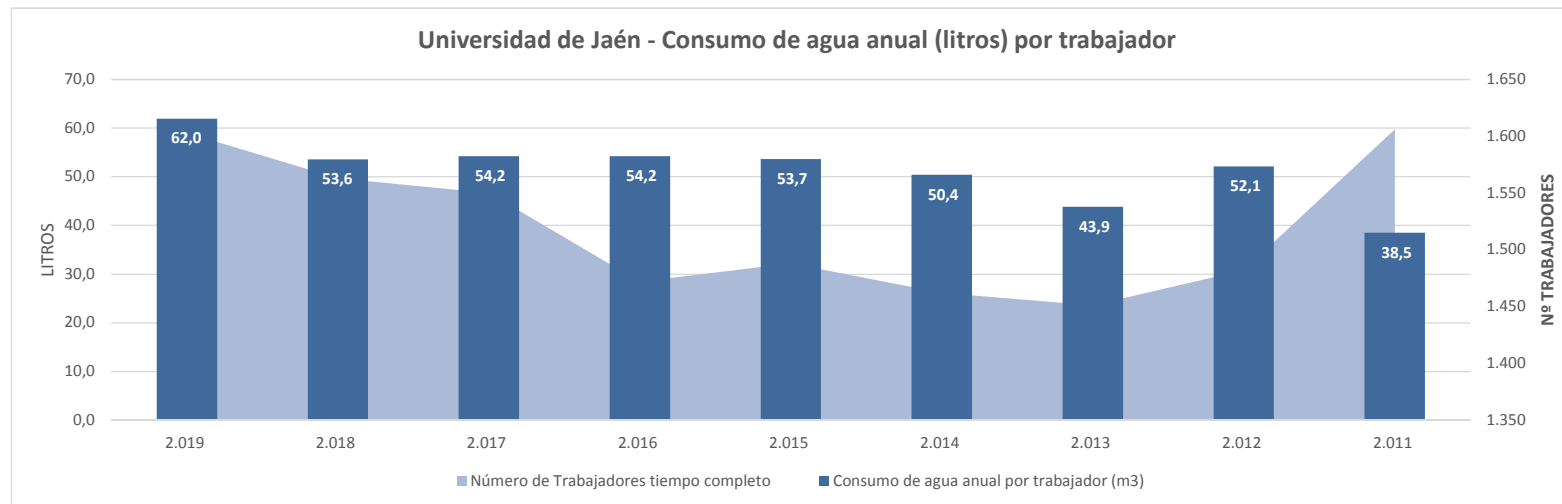

	2.019 €	2.018 €	2.017 €	2.016 €	2.015 €	2.014 €	2.013 €	2.012 €	2.011 €
MA11b Consumo de agua anual por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	5.897	4.941	4.881	4.918	4.930	4.357	3.626	4.254	3.266
<i>Promedio emisiones del período</i>	4.563	4.397							
Tasa de variación interanual	19,36%	1,21%							
Usuarios del período	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
<i>Promedio usuarios del período</i>	17.221	17.268							
<i>Tasa de variación del período</i>	-7,3%	-10,5%							
<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	12,1%	-9,3%							

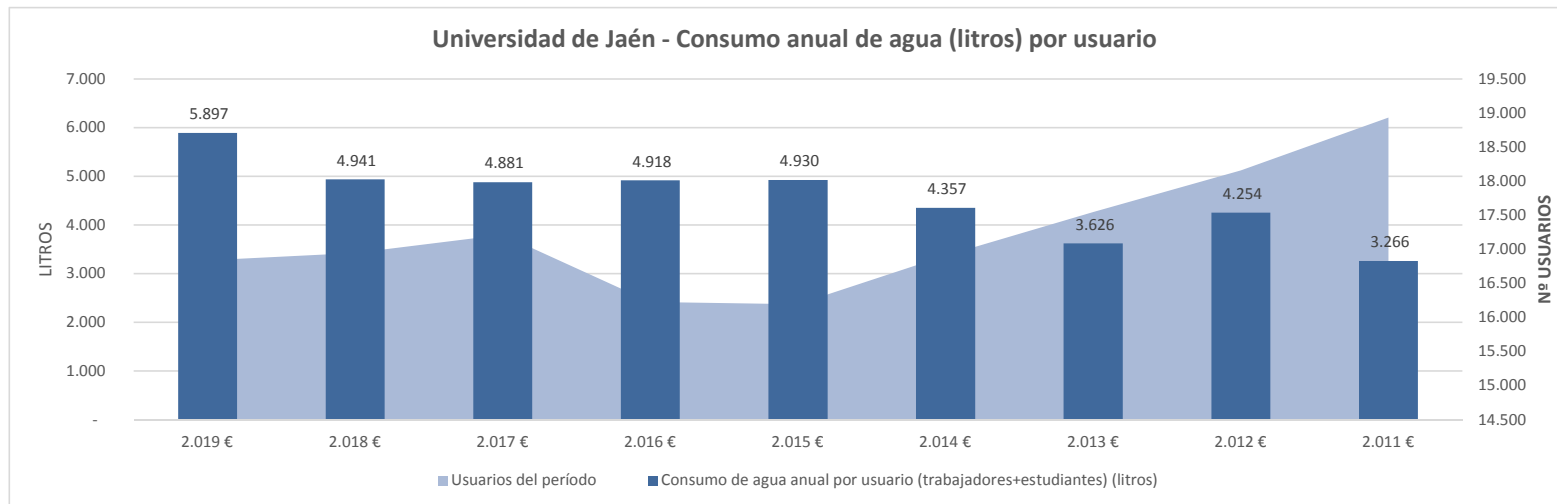

	2.019	2.018	2.017	2.016	2.015	2.014	2.013	2.012	2.011
MA11b Consumo de agua diario por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	16,2	13,5	13,4	13,5	13,5	11,9	9,9	11,7	8,9
<i>Promedio emisiones del período</i>	12,5	12,0							
Tasa de variación INTERANUAL	19,36%	1,21%							
Usuarios del período	16.841	16.948	17.215	16.232	16.198	16.913	17.548	18.161	18.932
<i>Promedio usuarios del período</i>	17.221	17.268							
<i>Tasa de variación del período</i>	-7,3%	-10,5%							
<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	12,1%	-9,3%							

