





EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2.017	2.016
I.MA04 Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2)	0,0155	0,0217	0,0232	0,0199	0,0236	0,0214	0,0239	0,0235
Promedio del período	0,0225	0,0233	0,0233	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235	0,0235
Tasa de variación interanual	-28,77%	-6,60%	16,94%	-15,77%	10,44%	-10,5%		
Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq)	4.503	4.503	4.627	3.773	4.480	4.430	4.622	4.548



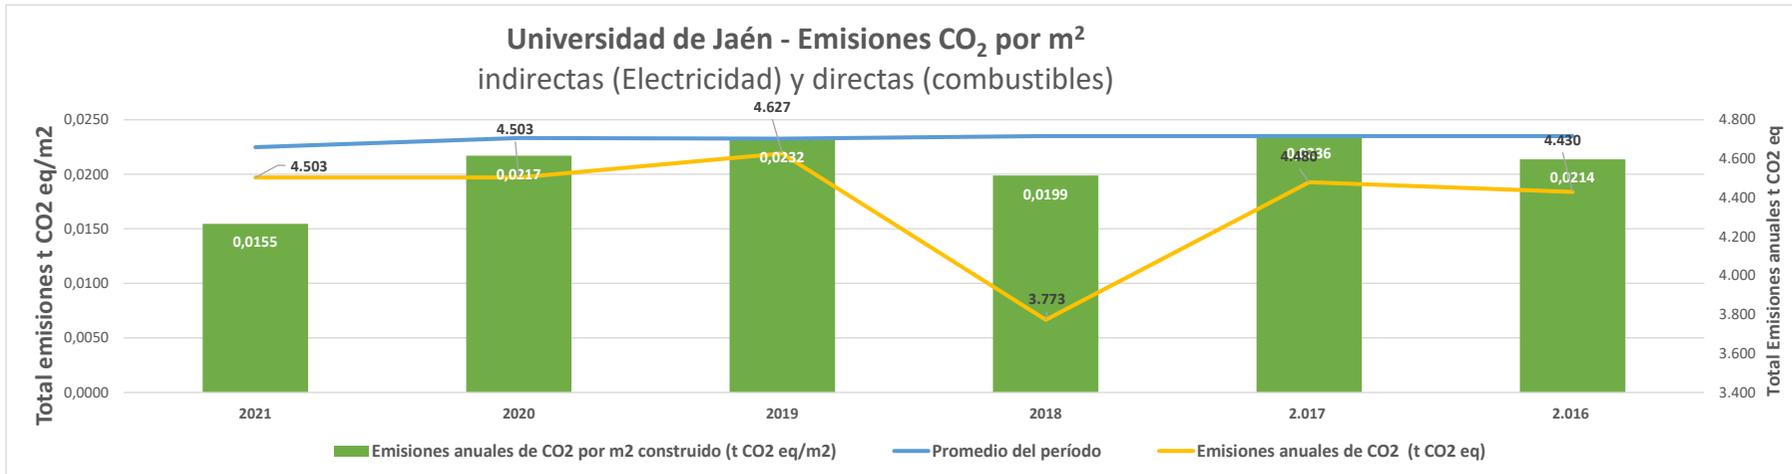


	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA07a Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq)	2,083	2,863	2,811	2,344	2,795	2,834
Valor emisiones promedio del período	2,752	2,827	2,810	2,779	2,868	2,831
Tasa de variación interanual	-27,3%	1,9%	20,0%	-16,1%	-1,4%	-5,0%
Número de Trabajadores tiempo completo	1.616	1.616	1.602	1.610	1.603	1.563
Nº de trabajadros promedio del período	1.558	1.542	1.528	1.529	1.520	1.520
Tasa de variación interanual nº trabajadores	0,0%	0,9%	-0,5%	0,4%	2,6%	0,8%

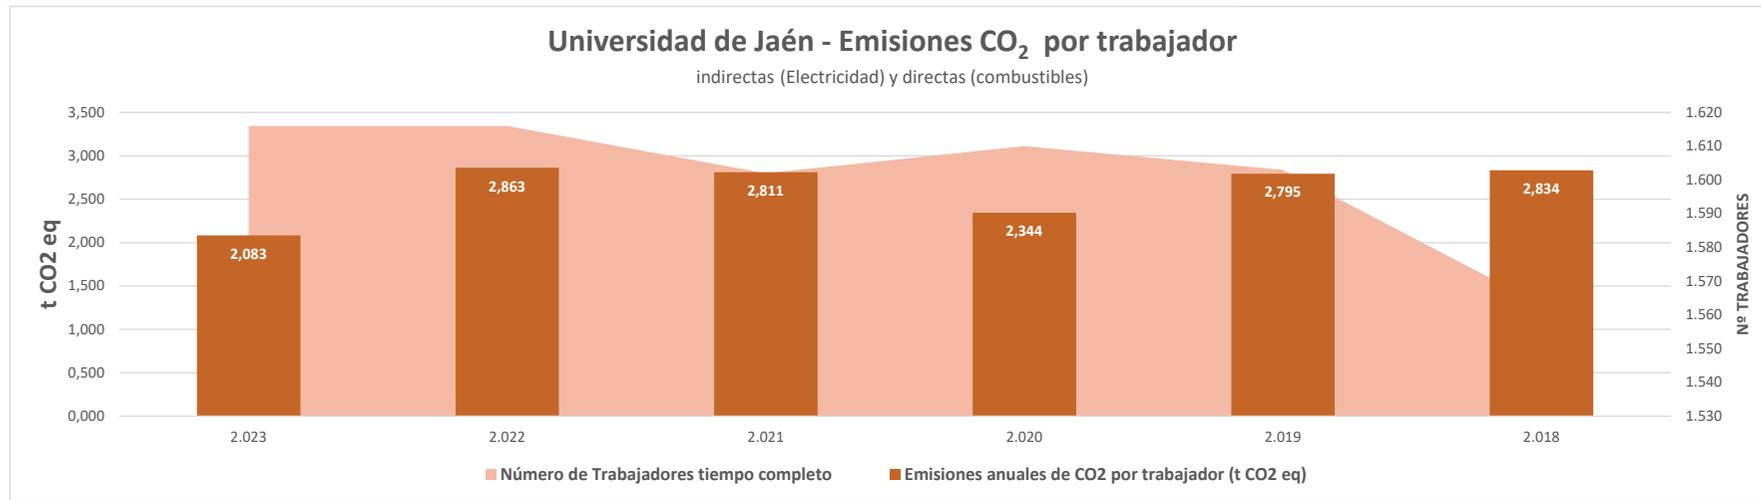




		2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA07b	Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq)	0,259	0,281	0,280	0,232	0,266	0,261
	<i>Promedio emisiones del período</i>	0,264	0,261	0,255	0,248	0,260	0,253
	Tasa de variación interanual	-7,82%	0,37%	20,63%	-12,67%	1,78%	-2,65%
	Usuarios del período	12.981	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948
	<i>Promedio usuarios del período</i>	16.209	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268
	<i>Tasa de variación del período</i>	-21,1%	2,4%	-1,1%	-3,6%	-0,6%	-1,6%
	<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	-28,9%	2,7%	19,6%	-16,2%	1,1%	-1,1%

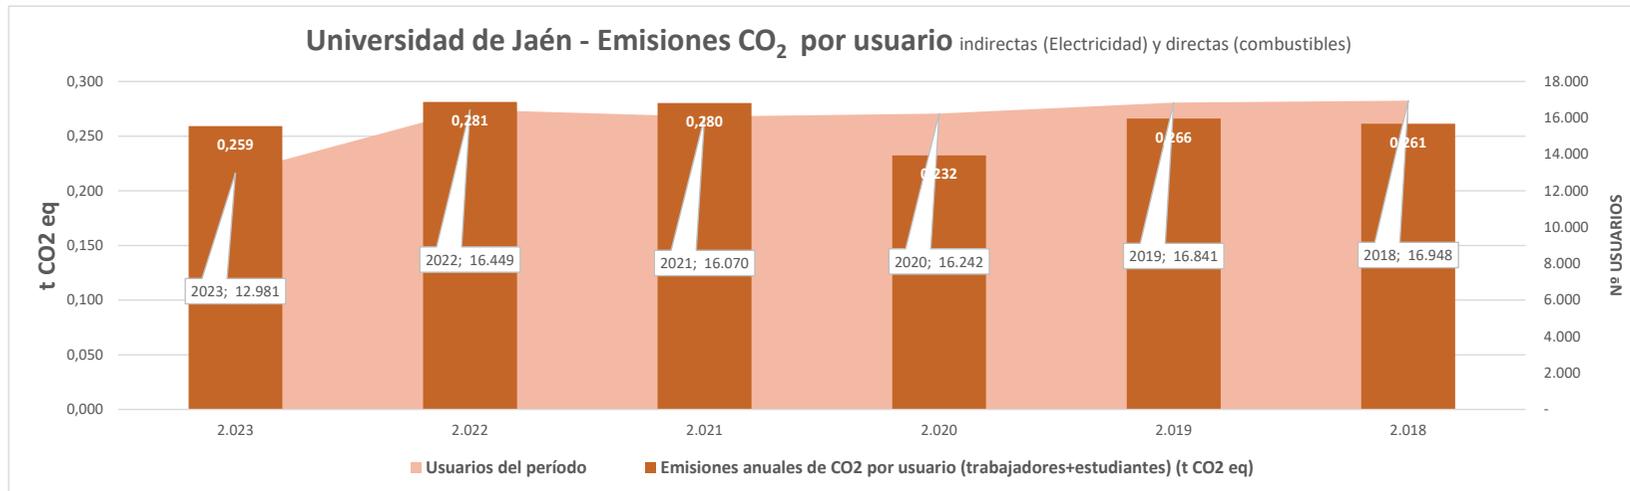




CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA10 Consumo de agua por m2 construido (litros/m2)	468,2	497,3	456,0	446,7	523,2	404,0
Promedio del período	450	443	440	434	426	426
Tasa de variación interanual	-5,9%	9,1%	2,1%	-14,6%	29,5%	-6,9%
Pluviometría anual (litros/m2)	320,0	320,0	320,0	320,0	346,8	565,2
Consumo anual de agua (m3)	101.873	105.971	88.330	84.791	99.310	83.732

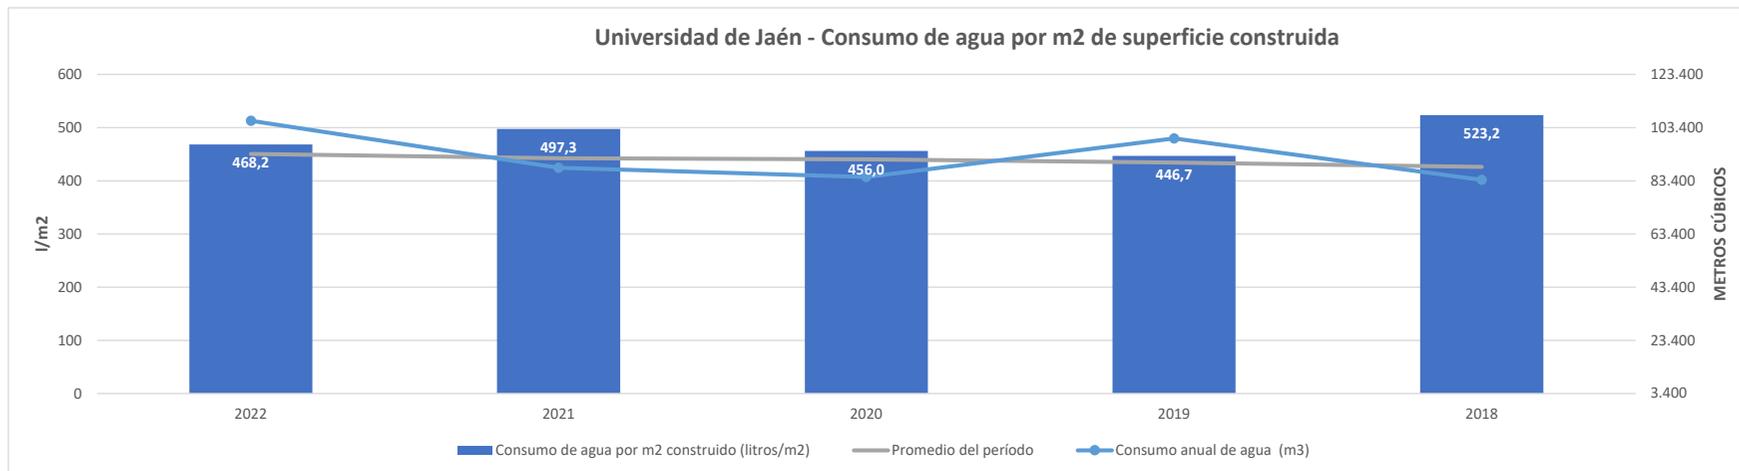




	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA11a Consumo de agua anual por trabajador (m3)	63,0	65,6	55,1	52,7	62,0	53,6
Promedio del período	57,1	55,7	53,3	53,0	53,0	53,0
Tasa de variación interanual	-3,87%	18,93%	4,69%	-14,99%	15,65%	-1,19%
Trabajadores del período	1.616	1.616	1.602	1.610	1.603	1.563
Promedio del período	1.558	1.542	1.528	1.529	1.520	1.509
Tasa de variación del período	0,0%	0,9%	-0,5%	0,4%	2,6%	0,8%
Tasa de variación del período corregida con la variación del número de trabajadores	-3,9%	18,1%	5,2%	-15,4%	13,1%	-2,0%

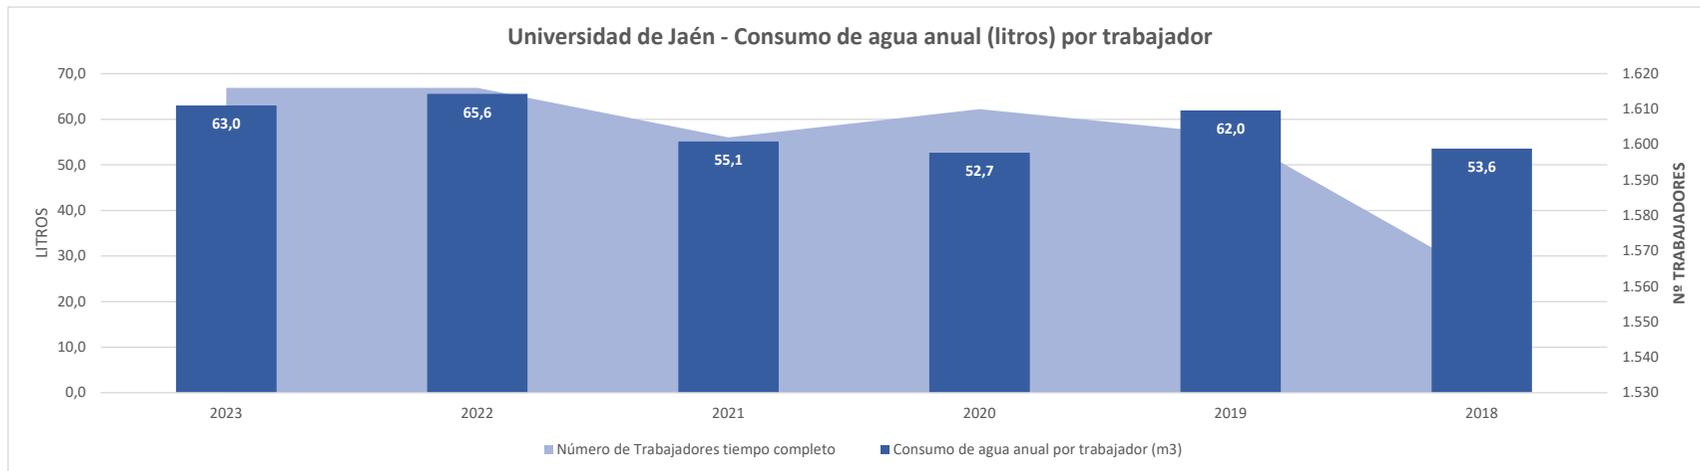



		2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA11b	Consumo de agua anual por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	7.848	6.442	5.497	5.220	5.897	4.941
	<i>Promedio emisiones del periodo</i>		5.231	4.918	4.780	4.563	4.397
	Tasa de variación interanual		17,21%	5,29%	-11,47%	19,36%	1,21%
	Usuarios del período	12.981	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948
	<i>Promedio usuarios del periodo</i>	16.209	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268
	<i>Tasa de variación del período</i>	-23,2%	-6,3%	-11,5%	-14,2%	-11,0%	-10,5%
	<i>Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios</i>	-23,2%	10,9%	-6,2%	-25,7%	8,3%	-9,3%

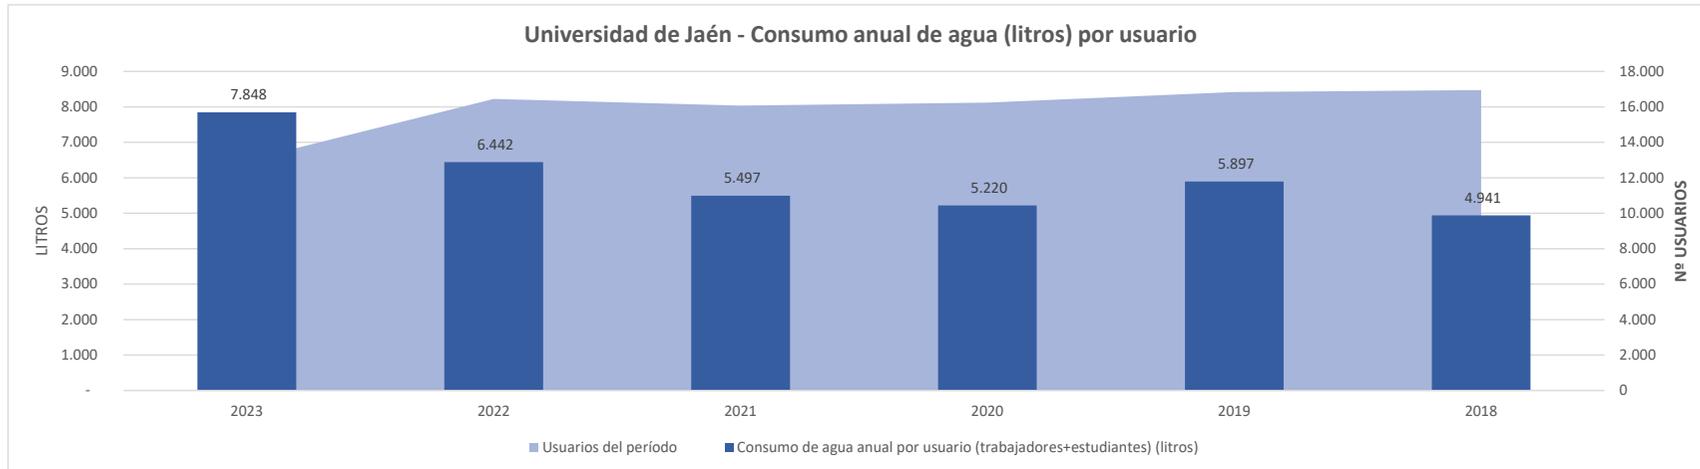



		2023	2022	2021	2020	2019	2018
MA11b	Consumo de agua diario por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	21,5	17,7	15,1	14,3	16,2	13,5
	<i>Promedio emisiones del periodo</i>	15,0	13,9	13,3	12,7	12,5	12,0
	Tasa de variación INTERANUAL	21,82%	17,21%	5,29%	-11,47%	19,36%	1,21%
	Usuarios del periodo	12.981	16.449	16.070	16.242	16.841	16.948
	<i>Promedio usuarios del periodo</i>	16.209	16.666	16.837	17.123	17.221	17.268
	<i>Tasa de variación del periodo</i>	-23,2%	-6,3%	-11,5%	-14,2%	-11,0%	-10,5%
	<i>Tasa de variación del periodo corregida con el descenso del número de usuarios</i>	-1,4%	10,9%	-6,2%	-25,7%	8,3%	-9,3%

