



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR CONSUMO DE ENERGÍA FINAL


		2025	2024	2023	2022	2021	2020	TOTAL
I.MA04	Emisiones anuales de CO2 por m2 construido (t CO2 eq/m2)	0,0118	0,0177	0,0155	0,0217	0,0232	0,0199	0,0899
	Promedio del período	0,0183	0,0195	0,0201	0,0225	0,0232	0,0232	0,1037
	Tasa de variación interanual	-33,23%	14,41%	-28,77%	-6,60%	16,94%	-77,90%	-0,3724
	Emisiones anuales de CO2 (t CO2 eq)	2.757	4.129	3.366	4.627	4.503	3.773	19.382,02

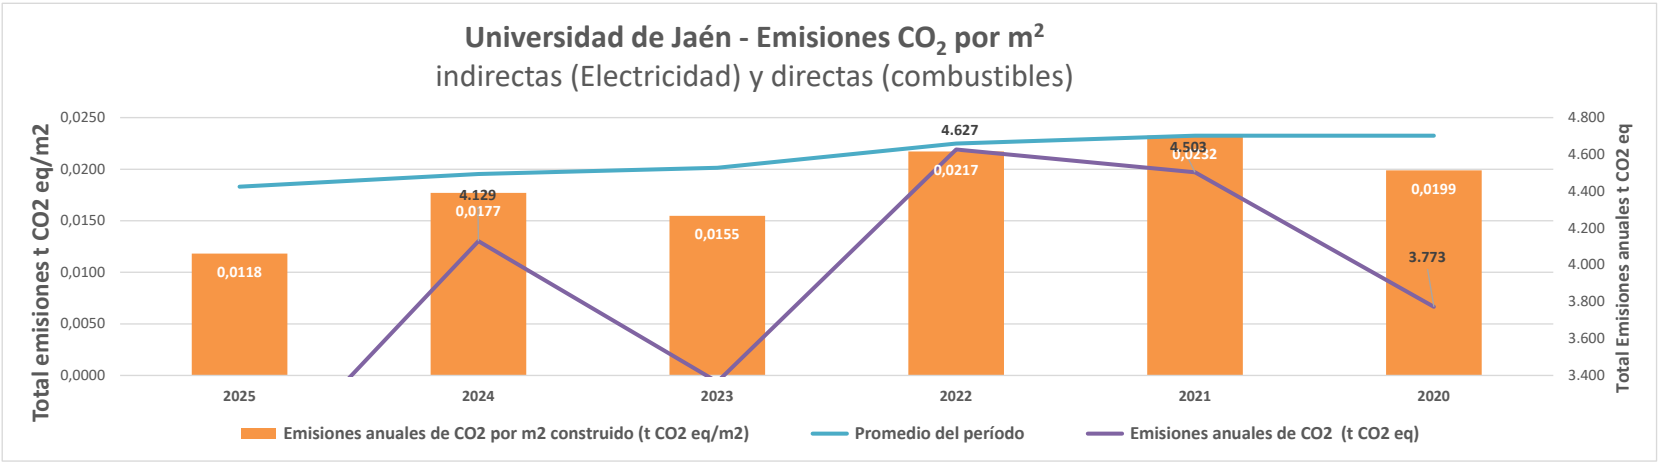

MA07a	2025		2024		2023		2022		2021		2020		TOTAL
	Emisiones anuales de CO2 por trabajador (t CO2 eq)		1,568	2,418	2,083	2,863	2,811	2,344	14,086				
	Valor emisiones promedio del período		4,025	4,434	4,837	5,526	6,414	8,215	8,215				
	Tasa de variación interanual		-35,1%	16,1%	-27,3%	1,9%	20,0%	-83,4%	-0,180				
	Número de Trabajadores tiempo completo		1.758	1.574	1.616	1.526	1.602	1.610	9.686				
	Nº de trabajadros promedio del período		2.767	2.936	3.208	3.606	4.299	5.648	22.464				
	Tasa de variación interanual nº trabajadores		11,7%	-2,6%	5,9%	-4,7%	-0,5%	-83,4%	-0,736				

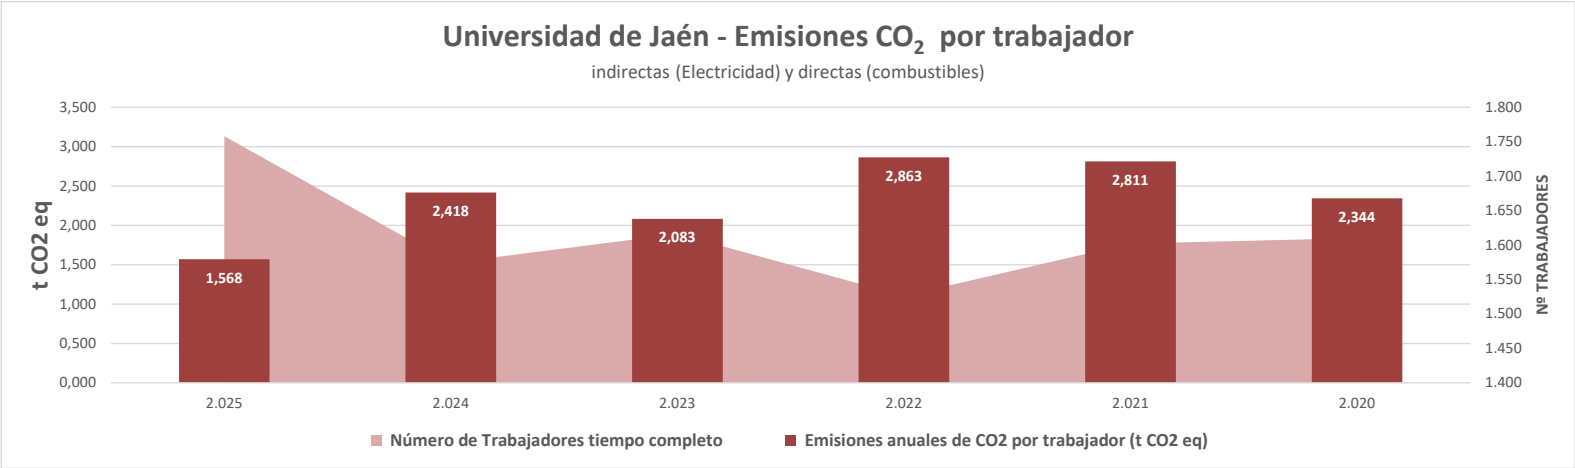


MA07b		2025	2024	2023	2022	2021	2020	TOTAL
	Emisiones anuales de CO2 por usuario (trabajadores+estudiantes) (t CO2 eq)	0,157	0,309	0,259	0,281	0,280	0,232	1,519
	Promedio emisiones del período	0,434	0,480	0,515	0,578	0,677	0,876	0,593
	Tasa de variación interanual	-49,10%	19,21%	-7,82%	0,37%	20,63%	-12,67%	-0,049
	Usuarios del período	17.526	13.359	12.981	16.449	16.070	16.242	15437,833
	Promedio usuarios del período	15.438	15.090	15.436	16.050	15.917	15.840	15.628
	Tasa de variación del período	31,2%	2,9%	-21,1%	2,4%	-1,1%	-3,6%	0
	Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios	-17,9%	22,1%	-28,9%	2,7%	19,6%	-16,2%	-0,031

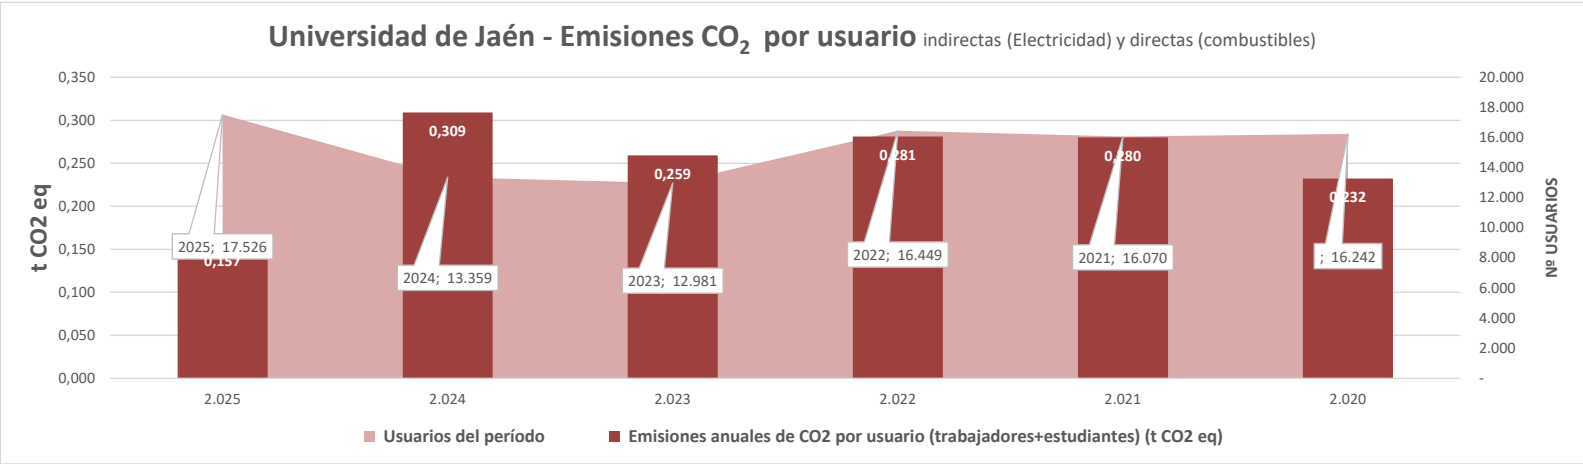


CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN


		2025	2024	2023	2022	2021	2020	TOTAL
MA10	Consumo de agua por m2 construido (litros/m2)	540,4	554,1	468,2	497,3	456,0	446,7	2962,7
	Promedio del periodo	494	484	467	467	451	447	468
	Tasa de variación interanual	-2,5%	18,4%	-5,9%	9,1%	2,1%	14,6%	0
	Pluviometría anual (litros/m2)							
	Consumo anual de agua (m3)	126.090	129.287	101.873	105.971	88.330	84.791	106057

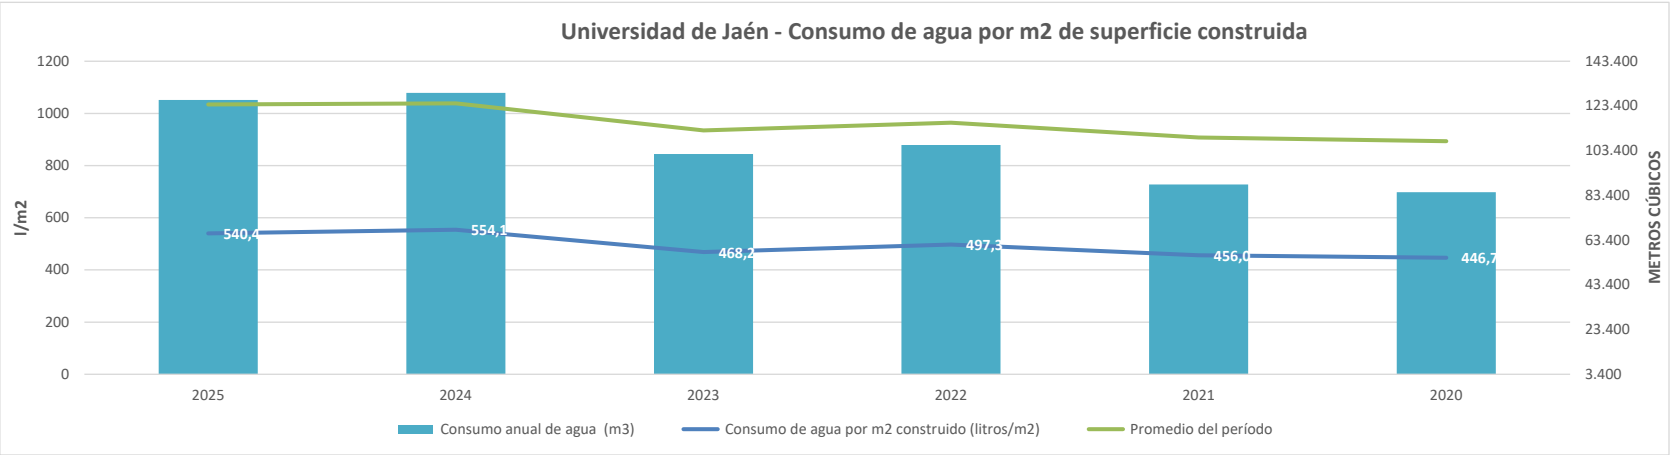

MA11a	2025		2024		2023		2022		2021		2020		TOTAL
	Consumo de agua anual por trabajador (m3)		71,7	75,7	63,0	65,6	55,1	52,7	383,8				
	Promedio del período		64,0	62,4	59,1	57,8	53,9	81,7	63,1				
	Tasa de variación interanual		-5,25%	20,07%	-3,87%	18,93%	4,69%	14,90%	8,25%				
	Trabajadores del período		1.758	1.616	1.616	1.602	1.610	1.603	1.634				
	Promedio del período		1.634	1.609	1.608	1.605	1.607	1.603	1.611				
	Tasa de variación del período		8,8%	0,0%	0,9%	-0,5%	0,4%	-1,9%	0				
	Tasa de variación del período corregida con la variación del número de trabajadores		-14,0%	20,1%	-4,7%	19,4%	4,3%	16,8%	7,0%				

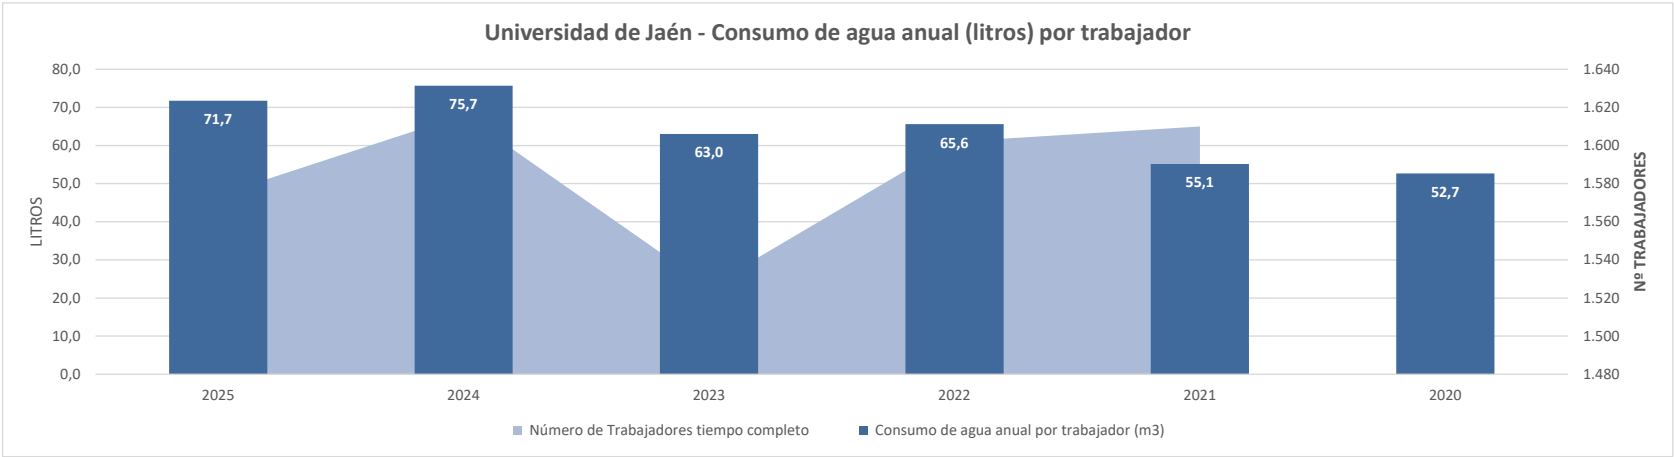

MA11b	2025		2024		2023		2022		2021		2020		TOTAL	
	Consumo de agua anual por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)													
	7.194		9.678		7.848		6.442		5.497		5.220		41.880	
Promedio emisiones del período		6.980	7.366		6.596		5.969		5.497		5.220		37.628	
Tasa de variación interanual		-25,66%	23,32%		21,82%		17,21%		5,29%		5,20%			
Usuarios del período		17.526	13.359		12.981		16.449		16.070		16.242		92.627	
Promedio usuarios del período		15.438	15.020		15.436		16.254		16.156		16.300		94.603	
Tasa de variación del período		-81,1%	-85,6%		-86,0%		-82,2%		-82,7%		-82,5%			
Tasa de variación del período corregida con el descenso del número de usuarios		-106,7%	-62,3%		-64,2%		-65,0%		-77,4%		-77,3%			

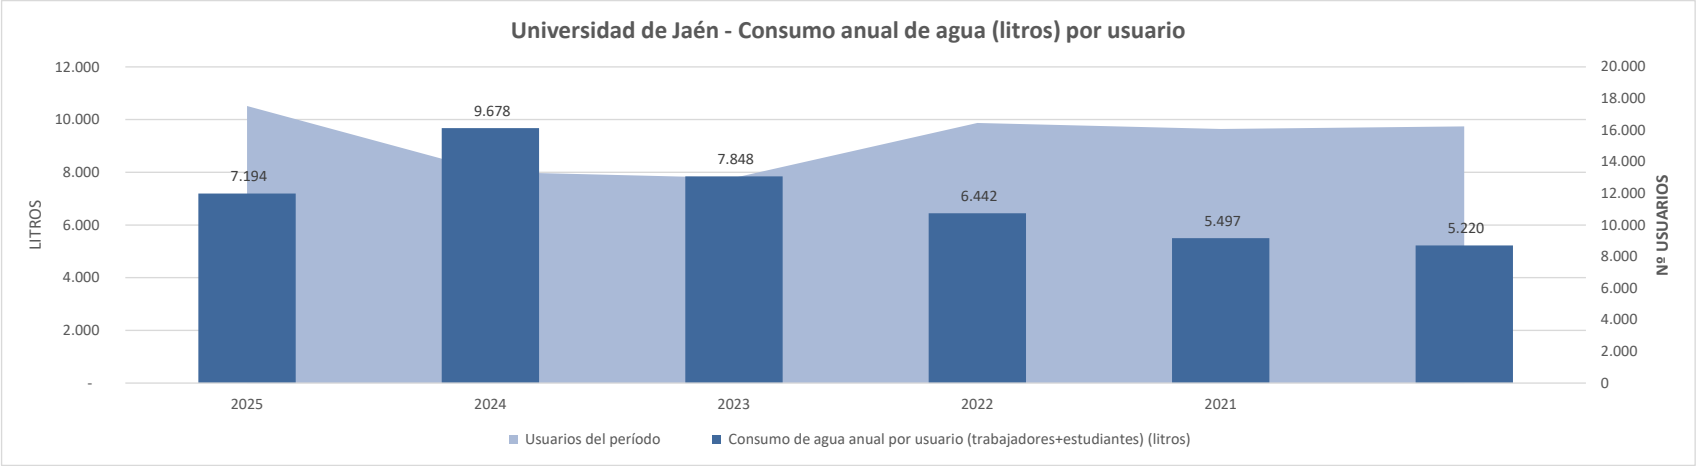

MA11b		2025	2024	2023	2022	2021	2020	TOTAL
	Consumo de agua diario por usuario (trabajadores+estudiantes) (litros)	19,7	26,5	21,5	17,7	15,1	14,3	114,7
	Promedio emisiones del periodo	32,8	35,0	36,7	40,4	48,0	64,5	19,123
	Tasa de variación INTERANUAL	-25,66%	23,32%	21,82%	17,21%	5,29%	17,00%	0,098
	Usuarios del periodo	17.526	13.359	12.981	16.449	16.070	16.242	92.627
	Promedio usuarios del periodo	15.438	15.020	15.436	16.254	16.156	16.520	15.804
	Tasa de variación del periodo	-81,1%	-85,6%	-86,0%	-82,2%	-82,7%	-82,5%	
	Tasa de variación del periodo corregida con el descenso del número de usuarios	-106,7%	-62,3%	-64,2%	-65,0%	-77,4%	-65,5%	-0,833

